


CORTE AA'




VISTA SUPERIOR

NOTAS:

- 1) A tampa deverá ser colocada antes da secagem do concreto de fixação;
- 2) Ajustar a parte superior da caixa às superfícies inclinadas;
- 3) Quando a caixa for construída em concreto moldado no local, Fck - 28 MPa;
- 4) A profundidade das caixas será determinada em função da profundidade do banco de dutos, condições locais e/ou necessidade específica;
- 5) As caixas poderão ser construídas pré-moldadas ou concreto moldado no local;
- 6) Caixa de passagem tipo CP conforme desenho;
- 7) Medidas em milímetros;
- 8) O dispositivo para lacre é exigido em caixas por onde passam condutores transportando energia não medida;

DET. CAIXA DE PASSAGEM
SEM ESCALA

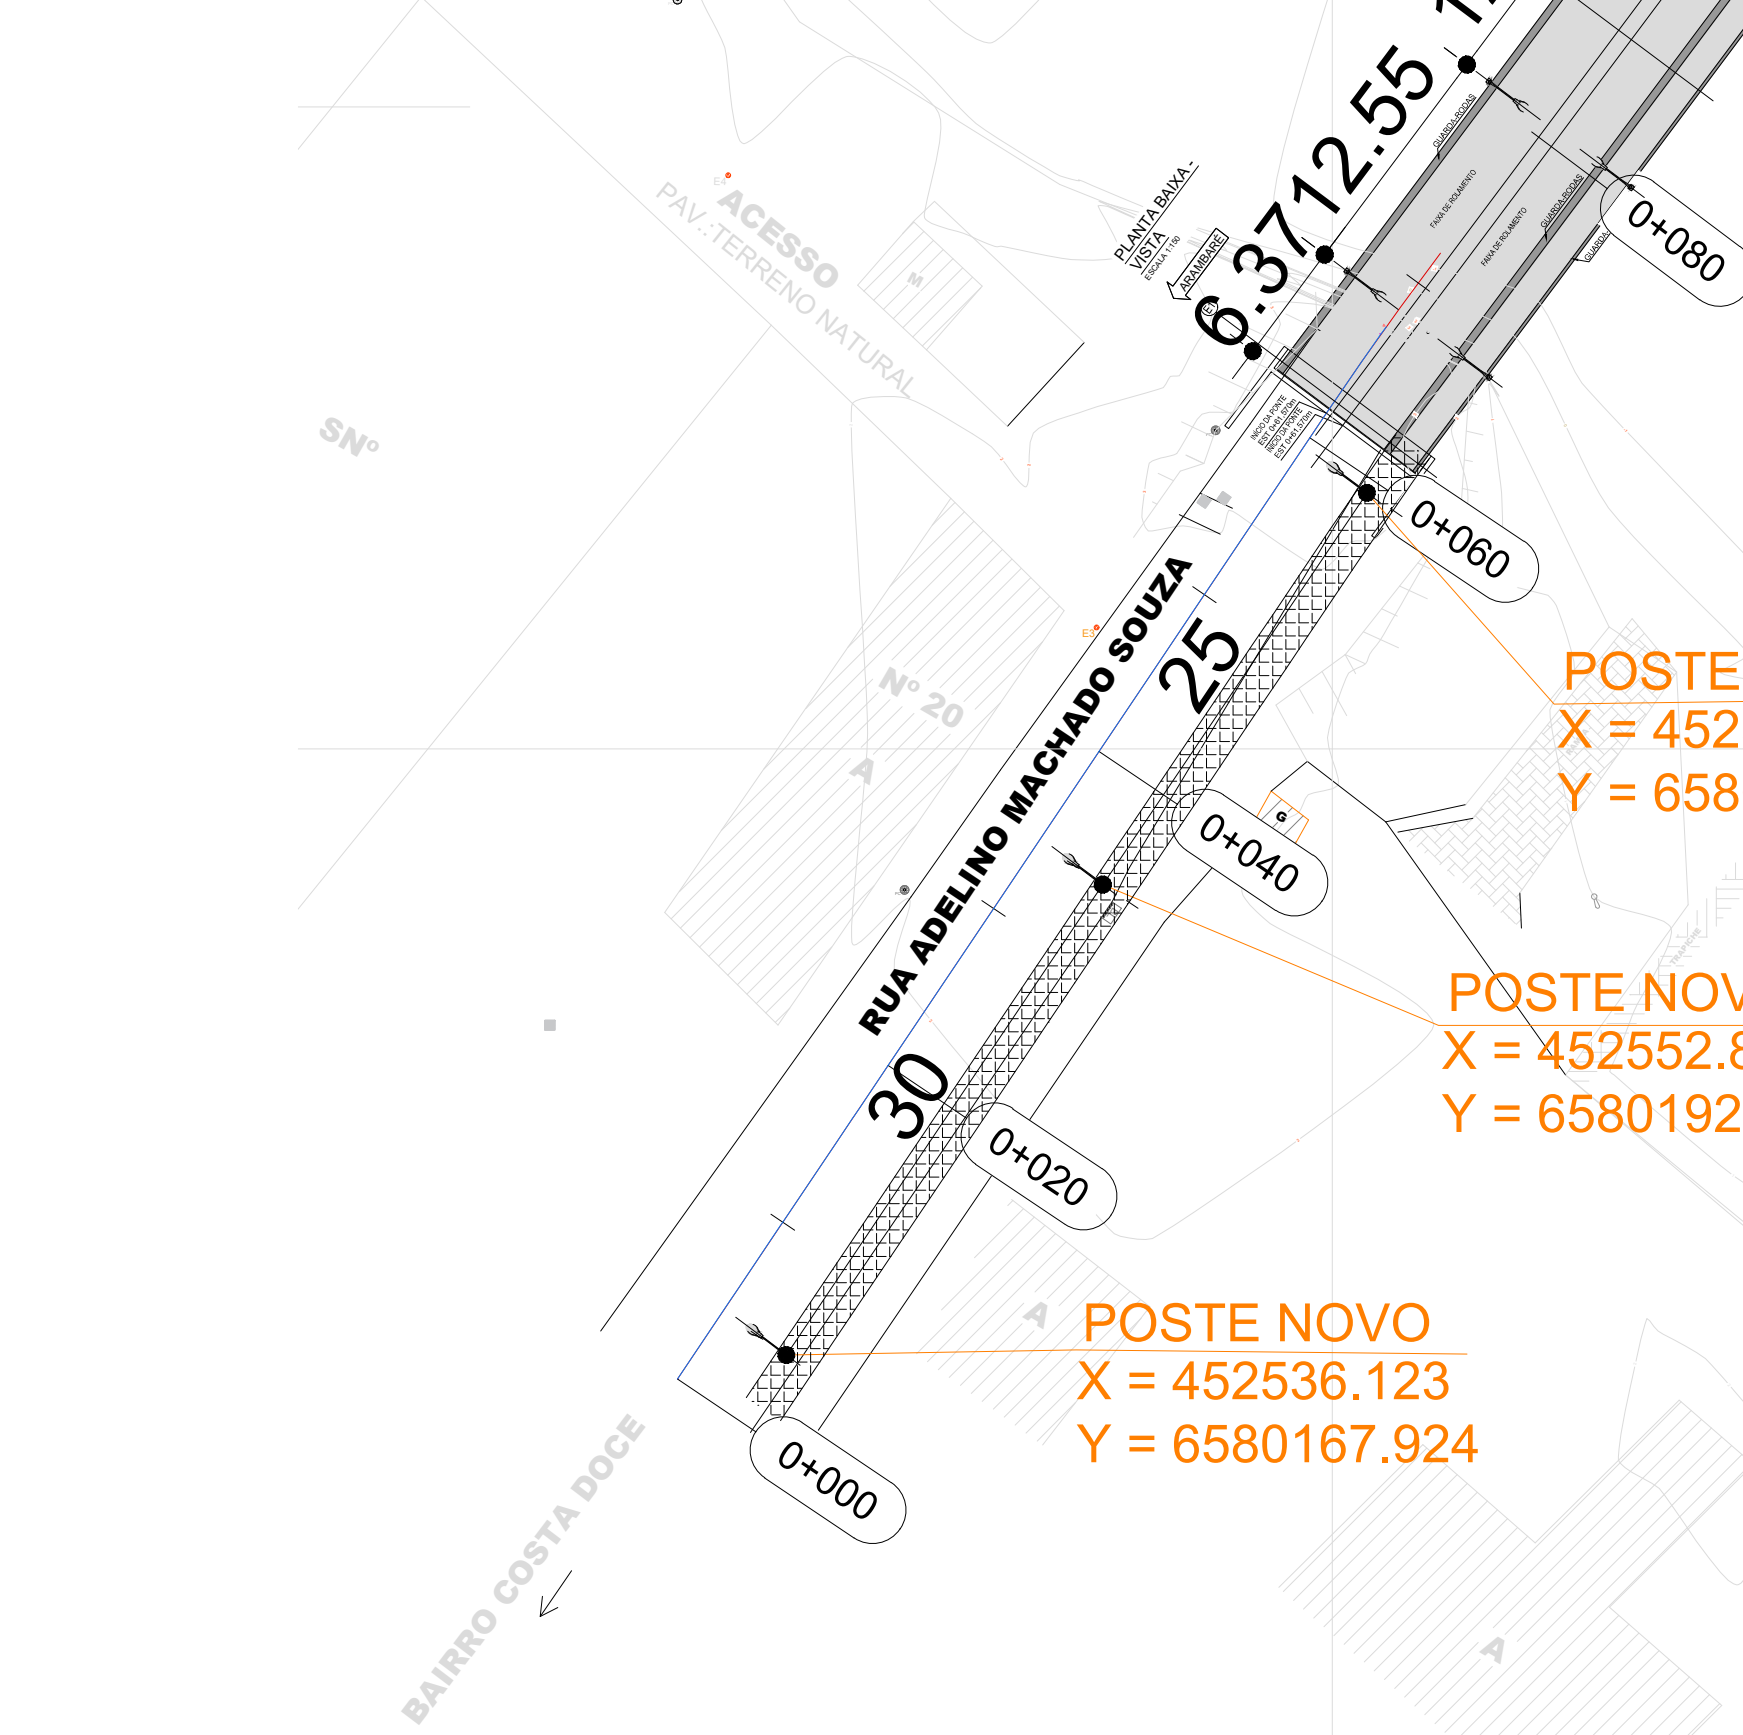

POSTE NOVO
X = 452566.830
Y = 6580213.554

POSTE NOVO
X = 452552.860
Y = 6580192.821



POSTE NOVO
X = 452536.123
Y = 6580167.924

POSTE NOVO
X = 452647.267
Y = 6580321.035


REMOVER
X = 452644.272
Y = 6580315.687

POSTE NOVO
X = 452632.115
Y = 6580301.03


SEÇÃO TRANSVERSAL
ESCALA 1:50




DET. PARA BASE DE POSTE ENGASTADO
SEM ESCALA




DET. VALA ELETRODUTO ENTERRADOS
SEM ESCALA

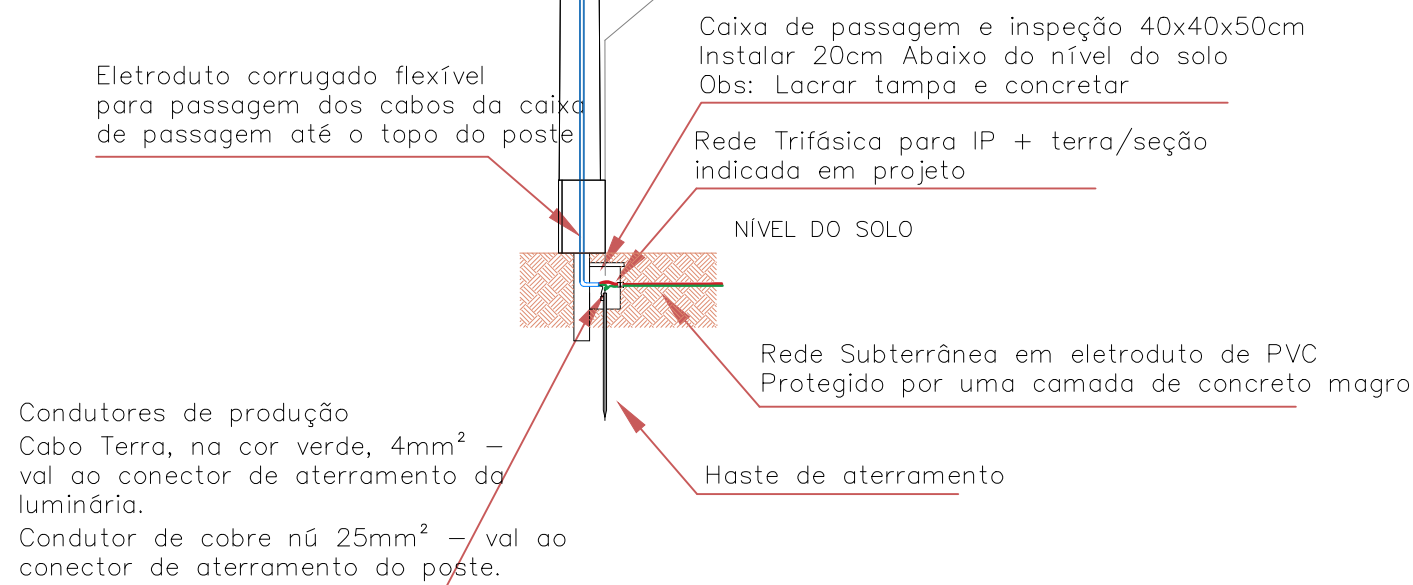

DET. POSTE
SEM ESCALA



DETALHE
ESCALA: 1/25



PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/200

LEGENDA

- POSTE COM LUMINÁRIA DE LED
- Caixa de passagem
- Haste de aterramento 240x x 58"
- Ø1" - PVC flexível

| | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| 00 | EMISSION PARA APROVAÇÃO DE ANTEPROJETO | ENGENHOS | |
| REV. | DISCRIMINAÇÃO | RESP. | DATA |
| PROJETO ESTRUTURAL | PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE | PRINCHA | |
|  ENGE MOST SOLUÇÕES EM ENGENHARIA | PREFEITURA MUNICIPAL ARAMBARÉ/RS RUA ORCIZINDA RAMOS LOUREIRO, 180 - CARAVARI CEP: 96178-000 CNPJ: 00.152.950/0001-24 |  | 01 |
| ENDEREÇO | RUA ADELINO MACHADO DE SOUZA | ARQUIVO | ENG_OS_0285_DE_01-ILUMINACAO_REV0 |
| PROJETO | PONTE SOBRE O ARROIO VELHACO | ESCALA | INDICADA |
| DESENHO | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | DATA | 28/09/2022 |
| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS | Eng. Robson Soares CREA RS 187.192 Eng. Tiago Borges CREA RS 154.518 | REVISÃO | |